



ОКП 42 1729

**Модуль релейной коммутации МРК-24М****ЭТИКЕТКА**

СГВП5.103.089-02 ЭТ

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модуль применяется в составе КТС-2000 ТУ4371-006-12221545-01

- количество цепей коммутации (Р-канальный МОП транзистор) - 1;
- тип нагрузки - активная, индуктивная (L/R = 7 мс);
- ток нагрузки, не более
  - активная - 10 А;
  - индуктивная - 5 А;
- напряжение постоянного тока контроля обрыва цепи нагрузки 24 В ± 10 %;
- ток контроля, не более 0,2 мА или 2 мА;
- напряжение питания / коммутации 24 В ± 10 %;
- выходной сигнал контроля цепи - открытый коллектор ( U = 30 В, I до 50 мА);
- максимальная коммутируемая мощность активной нагрузки, не более
  - постоянного тока - 260 Вт;
- максимальная коммутируемая мощность индуктивной нагрузки, не более
  - постоянного тока - 130 Вт;
- срок службы, не менее - 10 лет;
- мощность потребления, не более - 1 Вт;
- к каждому выводу допускается подключение провода сечением от 0,2 до 1,5 мм<sup>2</sup> (одножильный или многожильный провод с наконечником фирмы Wago.)

**2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**

Изделие (партия изделий) в количестве \_\_\_\_\_ изготовлено(а) в соответствии с действующей технической документацией и признано(а) годным к эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О.

Дата \_\_\_\_\_

М.П.



ОКП 42 1729

**Модуль релейной коммутации МРК-24М****ЭТИКЕТКА**

СГВП5.103.089-02 ЭТ

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модуль применяется в составе КТС-2000 ТУ4371-006-12221545-01

- количество цепей коммутации (Р-канальный МОП транзистор) - 1;
- тип нагрузки - активная, индуктивная (L/R = 7 мс);
- ток нагрузки, не более
  - активная - 10 А;
  - индуктивная - 5 А;
- напряжение постоянного тока контроля обрыва цепи нагрузки 24 В ± 10 %;
- ток контроля, не более 0,2 мА или 2 мА;
- напряжение питания / коммутации 24 В ± 10 %;
- выходной сигнал контроля цепи - открытый коллектор ( U = 30 В, I до 50 мА);
- максимальная коммутируемая мощность активной нагрузки, не более
  - постоянного тока - 260 Вт;
- максимальная коммутируемая мощность индуктивной нагрузки, не более
  - постоянного тока - 130 Вт;
- срок службы, не менее - 10 лет;
- мощность потребления, не более - 1 Вт;
- к каждому выводу допускается подключение провода сечением от 0,2 до 1,5 мм<sup>2</sup> (одножильный или многожильный провод с наконечником фирмы Wago.)

**2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**


Изделие (партия изделий) в количестве \_\_\_\_\_ изготовлено(а) в соответствии с действующей технической документацией и признано(а) годным к эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись Ф.И.О.

Дата \_\_\_\_\_


М.П.

### Схема подключения МРК-24М

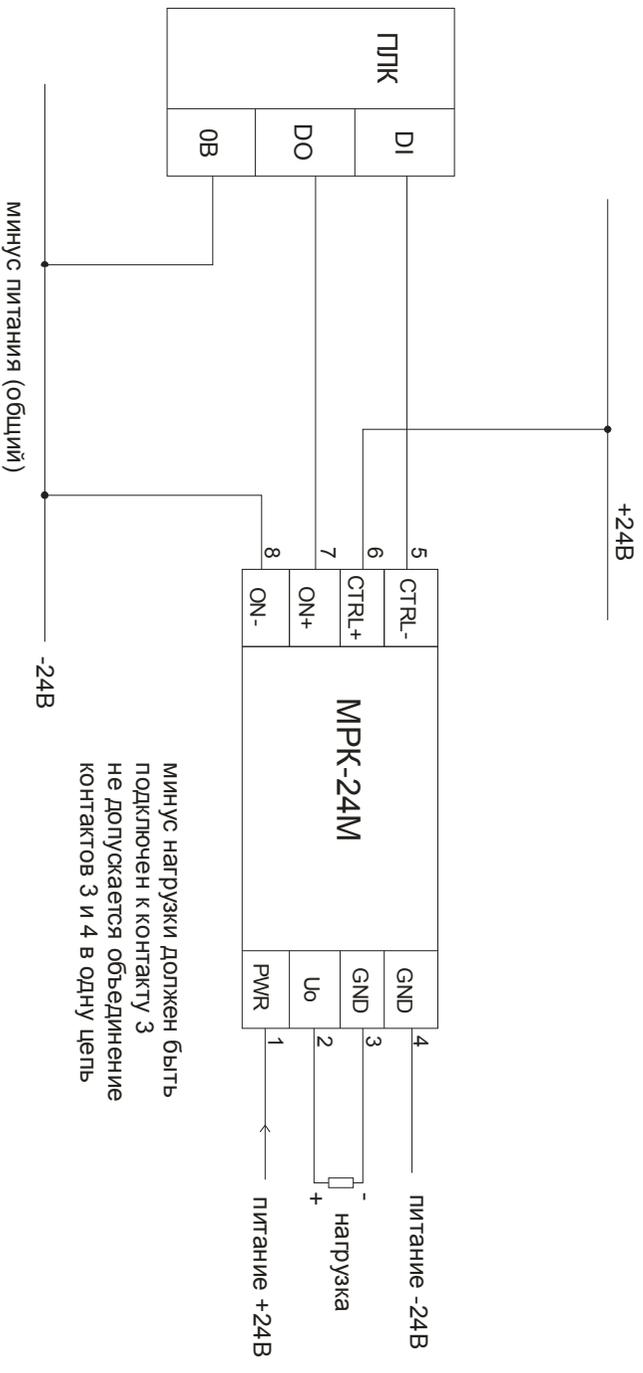

Минус нагрузки должен быть  
подключен к контакту 3  
не допускается объединение  
контактов 3 и 4 в одну цепь

### Схема подключения МРК-24М

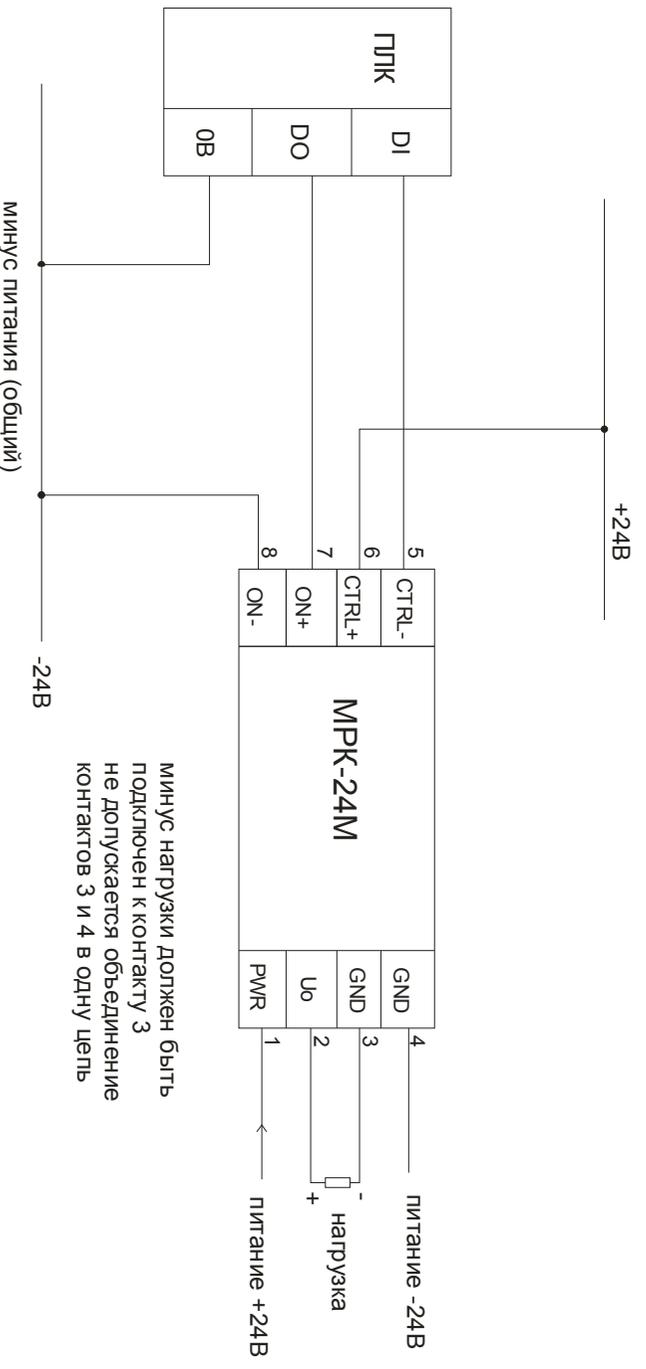

Минус нагрузки должен быть  
подключен к контакту 3  
не допускается объединение  
контактов 3 и 4 в одну цепь